

Sehr geehrter Veranstalter, liebes Technik-Team!


Nachfolgend finden Sie die technischen Anforderungen für einen Auftritt der Gruppe Brassaranka. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Erfüllung der angeführten Punkte ebenfalls Gegenstand des Vertrages mit der Gruppe Brassaranka ist, da nur so eine optimale Durchführung des Auftritts und eine gelungene Veranstaltung gewährleistet werden kann!

Sollte Ihre Ausstattung von den angeführten Punkten abweichen, so ist dies bitte unbedingt bis spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsdatum mit dem Techniker der Gruppe Brassaranka, Herrn Andreas Friesenecker (Tel.: +43 664 39 88 550) abzuklären.

Aufbau

Der Aufbau beginnt spätestens 1 Stunde vor Auftrittszeit. Zu diesem Zeitpunkt müssen alle Zufahrten und Ladewege (kürzester Weg) frei befahrbar und begehbar, sowie die Bühne in spielfertigem Zustand sein. Sollte dies 1 Stunde vor Auftrittsbeginn nicht möglich sein, behält sich Brassaranka vor, aufgrund dieser Zeitverzögerung die Auftrittszeit um die Verzögerungsdauer nach hinten zu verschieben. Falls vom Veranstalter aus organisatorischen Gründen ein Aufbau mehr als 4 Stunden vor Auftrittsbeginn verlangt wird, werden für den zeitlichen Mehraufwand € 200,- extra in Rechnung gestellt.

Bühnenmaße

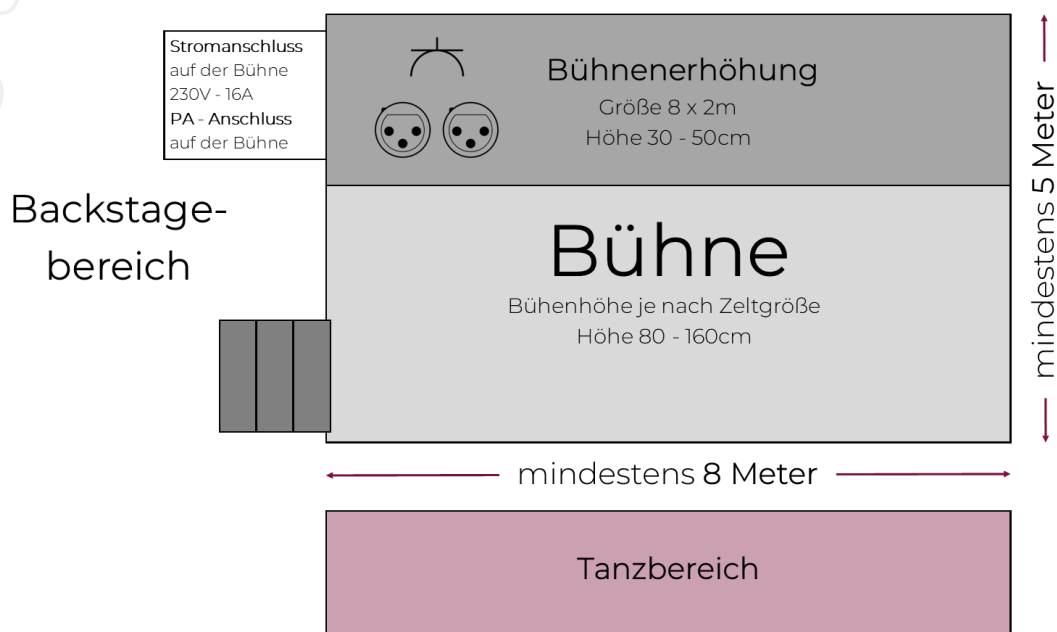

Bühnen-Ausstattung

- Die Bühne muss ein Mindestmaß von 8m x 5m aufweisen.
- Die Bühne muss professionell ausgeleuchtet sein, wünschenswert wäre jedoch eine professionelle Lichtanlage. (Rigging, DMX-Steuerung und Techniker für die Lichtsteuerung sind zu stellen)
- Im hinteren Bereich muss die gesamte Bühnenlänge erhöht sein (Bühnenelemente) und mit der Längsseite dem Publikum zugewandt sein.
- Die Bühne muss stabil und schwingungsfrei sein.
- Bei Veranstaltungen im Freien muss die Bühne wetterfest und an drei Seiten wind- und regensicher abgeschildert sein. Dasselbe gilt auch für den Standort des Technikers. Wir müssen darauf hinweisen, dass der Veranstalter bei Nichteinhaltung dieser Anforderung für alle entstandenen Schäden haftet.
- Es muss ein abgesperrter Bereich für die Gruppe Brassaranka unmittelbar hinter bzw. neben der Bühne vorhanden sein. Weiters sollten vor der Bühne Absperrgitter oder ähnliches angebracht werden, sodass keine fremden Personen ungebeten die Bühne betreten können.
- Der Stromanschluß (230V) muss direkt auf der Bühne oder unmittelbar in Bühnennähe montiert sein. Die Zuleitung muss den strom- und sicherheitstechnischen Vorschriften entsprechen. **ACHTUNG:** Es muss sich dabei um einen eigens abgesicherten Stromkreis handeln! Weiters dürfen an diesen Stromkreis keinesfalls andere Geräte (Kühlschränke, Elektrogriller, etc.) gekoppelt sein. Diese Geräte verursachen Störungen und unweigerlich zu Schäden an der PA-Anlage!
- 1 Stuhl muss auf der Bühne vorhanden sein.

Beschallung

Das Beschallungssystem wird vom Veranstalter gestellt (falls nicht anders vereinbart) und muss für die Veranstaltungsgröße ausreichend dimensioniert sein! Der Anschluss für die PA-Anlage muss direkt auf der Bühne oder unmittelbar in Bühnennähe montiert sein.

Mischpult, Mikrofonierung, Monitoring

Mischpult, Mikrofonierung und Monitoring (inklusive sämtlicher Kabel und Ständer) wird von der Gruppe Brassaranka (falls nicht anders vereinbart) selbst mitgebracht. Der aktuelle Stageplot ist auf unserer Homepage www.brassaranka.at zu finden.

Versicherung

Der Veranstalter haftet zur Gänze für entstandene Schäden bei Nichteinhaltung dieser Anforderungen. Daher wird dem Veranstalter empfohlen, für die Veranstaltung eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, so dass im Schadensfall die Musiker, die Techniker und deren Eigentum abgesichert sind.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter technik@brassaranka.at zur Verfügung!
Wir freuen uns auf eine gelungene Veranstaltung!